




Руководство по монтажу

Комнатный кондиционер Daikin

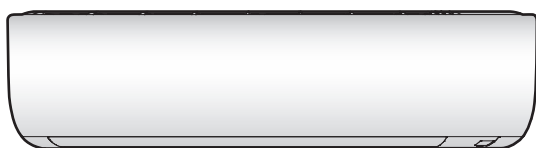

FTXP50M2V1B
FTXP60M2V1B
FTXP71M2V1B

FTXF50D2V1B
FTXF60D2V1B
FTXF71D2V1B

FTXF50A2V1B
FTXF60A2V1B
FTXF71A2V1B

ATXF50A2V1B
ATXF60A2V1B
ATXF71A2V1B

Руководство по монтажу
Комнатный кондиционер Daikin

русский

- CE - DECLARACIONE-DE-CONFORMIDAD
- CE - KONFORMITÄTSEKLERÄRNING
- CE - DICHIARAZIONE-DE-CONFORMITÀ
- CE - ДИКЛАРАЦІЯ-ПРО-ВІДПОВІДНІСТЬ
- CE - FORSKÄRAN-OM-ÖVERENSSTÄMMELSE

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (en) déclare sous sa seule responsabilité que le modèle de conditionnement d'air, tel qu'il est décrit dans la présente déclaration, est conforme à la réglementation applicable.
- 02 (en) erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass das Modell der Klimaanlage, wie es in der vorliegenden Erklärung beschrieben ist, den geltenden Vorschriften entspricht.
- 03 (en) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionnés, tels qu'ils sont décrits dans la présente déclaration, sont conformes à la réglementation applicable.
- 04 (en) verklaartheet op zijn eigen oorspronkelijke verantwoordelijkheid dat de airconditioning units, zoals deze zijn beschreven in de verklaring, aan de toepasselijke wetgeving voldoen.
- 05 (en) déclare sous sa seule responsabilité que les modèles de air conditionnés, tels qu'ils sont décrits dans la présente déclaration, sont conformes à la réglementation applicable.
- 06 (en) δηλώνω με αποκλειστική μου ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόντος δήλωμα, συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 07 (en) δηλώνω με αποκλειστική μου ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόντος δήλωμα, συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 08 (en) déclare sous sa seule responsabilité que les modèles de air conditionnés, tels qu'ils sont décrits dans la présente déclaration, sont conformes à la réglementation applicable.

FTXP60L2V1B, FTXP60L2V1B, FTXP71L2V1B, FTXF71A2V1B,

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
- 02 werden (volgens Normen) of een ander normatief document(en) gebruikt, mits deze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies.
- 03 sont conformes à (aux normes) ou autre(s) document(s) normatifs, pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions.
- 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende document(en) zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies.
- 05 están en conformidad con (las) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones.
- 06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(i) o altro(i) document(i) di carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni.
- 07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο(α) έγγραφο(α) κανονιστικό, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
- 08 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
- 09 werden (volgens Normen) of een ander normatief document(en) gebruikt, mits deze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies.
- 10 underlagte siges af bestemmelserne i:
- 11 erigt vilkårene i:
- 12 gitt i henhold til bestemmelserne i:
- 13 er i samsvar med bestemmelserne i:
- 14 za doprinesli ustaveni predpisu:
- 15 prema odredbama:
- 16 kuverti agi:
- 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
- 18 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

- 01 Note*
- 02 Hinweis*
- 03 Remarque*
- 04 Bemerk*
- 05 Nota*
- 06 Note*
- 07 Zprávní poznámka*
- 08 Bemerk*
- 09 Bemerk*
- 10 Bemerk*
- 11 Bemerk*
- 12 Bemerk*
- 13 Bemerk*
- 14 Bemerk*
- 15 Bemerk*
- 16 Bemerk*
- 17 Bemerk*
- 18 Bemerk*
- 19 Bemerk*
- 20 Bemerk*
- 21 Bemerk*
- 22 Bemerk*
- 23 Bemerk*
- 24 Bemerk*
- 25 Bemerk*

- CE - DECLARACIÓN-DE-CONFORMIDAD
- CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СОТВЕТСТВИИ
- CE - DICHIARAZIONE-DE-CONFORMITÀ
- CE - ДИКЛАРАЦІЯ-ПРО-ВІДПОВІДНІСТЬ
- CE - FORSKÄRAN-OM-ÖVERENSSTÄMMELSE

- 09 (en) déclare, en tant que fabricant, sous sa seule responsabilité que le modèle de conditionnement d'air, tel qu'il est décrit dans la présente déclaration, est conforme à la réglementation applicable.
- 10 (en) erklärt, als Hersteller, auf seine alleinige Verantwortung, dass das Modell der Klimaanlage, wie es in der vorliegenden Erklärung beschrieben ist, den geltenden Vorschriften entspricht.
- 11 (en) déclare, en tant que fabricant, sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionnés, tels qu'ils sont décrits dans la présente déclaration, sont conformes à la réglementation applicable.
- 12 (en) verklaartheet, als fabrikant, op zijn eigen oorspronkelijke verantwoordelijkheid dat de airconditioning units, zoals deze zijn beschreven in de verklaring, aan de toepasselijke wetgeving voldoen.
- 13 (en) déclare, en tant que fabricant, sous sa seule responsabilité que les modèles de air conditionnés, tels qu'ils sont décrits dans la présente déclaration, sont conformes à la réglementation applicable.
- 14 (en) δηλώνω, ως κατασκευαστής, με αποκλειστική μου ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόντος δήλωμα, συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 15 (en) δηλώνω, ως κατασκευαστής, με αποκλειστική μου ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόντος δήλωμα, συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 16 (en) déclare, en tant que fabricant, sous sa seule responsabilité que les modèles de air conditionnés, tels qu'ils sont décrits dans la présente déclaration, sont conformes à la réglementation applicable.

- CE - ERKLÄRUNG-OM-SAMSVAR
- CE - MEGFELJING-OM-ÖVERENSSTÄMMELSE
- CE - MEGFELJING-OM-ÖVERENSSTÄMMELSE
- CE - MEGFELJING-OM-ÖVERENSSTÄMMELSE
- CE - MEGFELJING-OM-ÖVERENSSTÄMMELSE

- 09 (en) déclare, en tant que fabricant, sous sa seule responsabilité que le modèle de conditionnement d'air, tel qu'il est décrit dans la présente déclaration, est conforme à la réglementation applicable.
- 10 (en) erklärt, als Hersteller, auf seine alleinige Verantwortung, dass das Modell der Klimaanlage, wie es in der vorliegenden Erklärung beschrieben ist, den geltenden Vorschriften entspricht.
- 11 (en) déclare, en tant que fabricant, sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionnés, tels qu'ils sont décrits dans la présente déclaration, sont conformes à la réglementation applicable.
- 12 (en) verklaartheet, als fabrikant, op zijn eigen oorspronkelijke verantwoordelijkheid dat de airconditioning units, zoals deze zijn beschreven in de verklaring, aan de toepasselijke wetgeving voldoen.
- 13 (en) déclare, en tant que fabricant, sous sa seule responsabilité que les modèles de air conditionnés, tels qu'ils sont décrits dans la présente déclaration, sont conformes à la réglementation applicable.
- 14 (en) δηλώνω, ως κατασκευαστής, με αποκλειστική μου ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόντος δήλωμα, συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 15 (en) δηλώνω, ως κατασκευαστής, με αποκλειστική μου ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόντος δήλωμα, συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 16 (en) déclare, en tant que fabricant, sous sa seule responsabilité que les modèles de air conditionnés, tels qu'ils sont décrits dans la présente déclaration, sont conformes à la réglementation applicable.

- CE - ZJAVNA O SKLADNOSTI
- CE - MEGFELJING-OM-ÖVERENSSTÄMMELSE
- CE - MEGFELJING-OM-ÖVERENSSTÄMMELSE
- CE - MEGFELJING-OM-ÖVERENSSTÄMMELSE
- CE - MEGFELJING-OM-ÖVERENSSTÄMMELSE

- 17 (en) déclare, en tant que fabricant, sous sa seule responsabilité que le modèle de conditionnement d'air, tel qu'il est décrit dans la présente déclaration, est conforme à la réglementation applicable.
- 18 (en) erklärt, als Hersteller, auf seine alleinige Verantwortung, dass das Modell der Klimaanlage, wie es in der vorliegenden Erklärung beschrieben ist, den geltenden Vorschriften entspricht.
- 19 (en) déclare, en tant que fabricant, sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionnés, tels qu'ils sont décrits dans la présente déclaration, sont conformes à la réglementation applicable.
- 20 (en) verklaartheet, als fabrikant, op zijn eigen oorspronkelijke verantwoordelijkheid dat de airconditioning units, zoals deze zijn beschreven in de verklaring, aan de toepasselijke wetgeving voldoen.
- 21 (en) déclare, en tant que fabricant, sous sa seule responsabilité que les modèles de air conditionnés, tels qu'ils sont décrits dans la présente déclaration, sont conformes à la réglementation applicable.
- 22 (en) δηλώνω, ως κατασκευαστής, με αποκλειστική μου ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόντος δήλωμα, συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 23 (en) δηλώνω, ως κατασκευαστής, με αποκλειστική μου ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόντος δήλωμα, συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 24 (en) déclare, en tant que fabricant, sous sa seule responsabilité que les modèles de air conditionnés, tels qu'ils sont décrits dans la présente déclaration, sont conformes à la réglementation applicable.
- 25 (en) δηλώνω, ως κατασκευαστής, με αποκλειστική μου ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόντος δήλωμα, συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

- 16 megjelölés az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb tárgyalt dokumentum(ok)nak, az azokat előírók részint használták:
- 17 szerint a vonatkozó normák (normatív dokumentumok) alkalmazásával, feltéve, hogy azokat a jelen tájékoztató utasításai szerint használják.
- 18 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb tárgyalt dokumentum(ok)nak, az azokat előírók részint használták:
- 19 szerint a vonatkozó normák (normatív dokumentumok) alkalmazásával, feltéve, hogy azokat a jelen tájékoztató utasításai szerint használják.
- 20 on vastavnesse jämförtsjle standarderne (eller andre normgivende dokumenter), under forutsetning at disse brukes i samsvar med de tilsvarende instruksjoner.
- 21 соответствует стандарту или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям.
- 22 attika žemai nurodytus standartus (ar kita) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus.
- 23 tad, ja tebtu atibūti šiuos standartus (ar kita) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus.
- 24 su i zbroje s nasledovno(j)mi normami (ali) normativno(j)mi dokumentami, za predpostavki, da se používajú v súlade s našim navodmi:
- 25 ürünü, taımlanlanmız gere kulanılmasi kosuluyula asgultaki standartlar ve norm belirlen belgelerine uyumludur:

- 01 Directives as amended
- 02 Direktiven, med senare ændringer
- 03 Direktives, telles que modifiées
- 04 Richtlijnen, zoals gewijzigd
- 05 Directives, zoals gewijzigd
- 06 Directives, como de modifica
- 07 Обновили, или с новыми поправками
- 08 Direktives, conforme alterações em:
- 09 Директива с өзими поправками
- 10 Direktives, med senere ændringer
- 11 Direktive, med frelagna ändringar
- 12 Direktives, telles que modifiées
- 13 Direktives, seltsina kuin ne olivat muutettuna
- 14 v rãdan zrušeni
- 15 Spremenica, kako je izmenjena
- 16 itanyeltek) és módosítások rendelkezései
- 17 z późniejszych uaktęje i normatyk.
- 18 Direktives, med senere ændringer
- 19 Direktive z usmi spremembami
- 20 Direktiv koos muudatustega
- 21 Директив с ревизиона изменениа
- 22 Direktivissa su parandamis
- 23 Direktivās un labojumiems
- 24 Smerenice, i planim izmenj.
- 25 Dęjszinnis taiejęje i normatyk.

- 21 **Sæberneking*** varro e isponerato e i osuero normativno ot caracico Certifiçurara <C>
- 22 **Pastata*** ka purnastaja i kaip legiamai nusysta pagal Sertifikaçia <C>
- 23 **Pizimies*** ka norodins an abistobis pozityviajam vertinimam sakara ar sertifikaçia <C>
- 24 **Pozimiam*** ka norodins an abistobis pozityviajam vertinimam sakara ar sertifikaçia <C>
- 25 **Not*** kaip jargi vastarai sertifikaçia <C>

- 13* DICz** on valtuitettu laatimaan teknisen asiakirjan.
- 14* Společnost DICz** má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
- 15* DICz** je ověřena za zřadu Databáze o technické konstrukci.
- 16* ADICz** je pověřena k sestavení technické konstrukce.
- 17* DICz** má pověření do zberania informácií o technických konstrukciách.
- 18* DICz** este autorizată să compileze Dosarul Tehnic de construcție.
- 19** DICz** je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
- 20** DICz** on valtuudet koostaa tekniset dokumentaatiot.
- 21** DICz** je ověřena za zřadu Databáze o technické konstrukci.
- 22** DICz** je pověřena k sestavení technické konstrukce.
- 23** DICz** má pověření do zberania informácií o technických konstrukciách.
- 24** Spoločnosť DICz** je oprávnená vytvoriť súbor technickéj konštrukcie.
- 25** DICz** Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.



Tetsuya Baba
Managing Director
Pilsen, 1st of March 2018

(Signature)

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/155, 301 00 Plzeň Skvrňany,
Czech Republic

**DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

Содержание

1	Информация о документации	7
1.1	Информация о настоящем документе	7
2	Меры предосторожности при монтаже	8
3	Информация о блоке	9
3.1	Внутренний блок	9
3.1.1	Снятие аксессуаров с внутреннего блока	9
4	Справочная информация о блоках	9
5	Монтаж агрегата	9
5.1	Как подготовить место установки	9
5.1.1	Требования к месту установки внутреннего блока	9
5.2	Монтаж внутреннего агрегата	10
5.2.1	Установка монтажной пластины	10
5.2.2	Чтобы просверлить отверстие в стене	10
5.2.3	Чтобы снять крышку отверстия под трубопровод ..	10
5.3	Подсоединение сливного трубопровода	11
5.3.1	Подсоединение трубопровода справа, справа сзади или справа снизу	11
5.3.2	Подсоединение трубопровода слева, слева сзади или слева снизу	11
5.3.3	Проверка на протечки	11
6	Монтаж трубопроводов	11
6.1	Подготовка трубопровода хладагента	11
6.1.1	Требования к трубопроводам хладагента	11
6.1.2	Изоляция трубопровода хладагента	12
6.2	Соединение труб трубопровода хладагента	12
6.2.1	Соединение трубопровода хладагента с внутренним агрегатом	12
7	Подключение электрооборудования	12
7.1	Характеристики стандартных компонентов электропроводки	13
7.2	Подключение электропроводки к внутреннему блоку	13
7.3	Подключение дополнительного оборудования (проводного или центрального интерфейса пользователя, адаптера беспроводной связи и пр.)	13
8	Завершение монтажа внутреннего агрегата	14
8.1	Чтобы заизолировать дренажные трубы, трубопровод хладагента и соединительный кабель	14
8.2	Чтобы пропустить трубы через отверстие в стене	14
8.3	Чтобы зафиксировать блок на монтажной пластине	14
9	Пусконаладка	14
9.1	Предпусковые проверочные операции	15
9.2	Порядок выполнения пробного запуска	15
9.2.1	Пробный запуск зимой	15
10	Утилизация	15
11	Технические данные	16
11.1	Схема электропроводки	16
11.1.1	Унифицированные обозначения на электрических схемах	16

1 Информация о документации

1.1 Информация о настоящем документе



ИНФОРМАЦИЯ

Проверьте, есть ли у пользователя печатная версия документации, которую нужно хранить в справочных целях на будущее.

Целевая аудитория

Уполномоченные установщики



ИНФОРМАЦИЯ

Данное устройство может использоваться специалистами или обученными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности, на фермах, либо неспециалистами для коммерческих и бытовых нужд.



ВНИМАНИЕ!

При выполнении монтажа, сервисного и технического обслуживания, а также производства ремонтных работ и подбора материалов, необходимо проследить за соблюдением инструкций Daikin и требований действующего законодательства. К указанным видам работ допускается только уполномоченный персонал. В странах Европы и в тех регионах, где действуют стандарты IEC, применяется стандарт EN/IEC 60335-2-40.

Комплект документации

Настоящий документ является частью комплекта документации. В полный комплект входит следующее:

- **Общие правила техники безопасности:**
 - Меры предосторожности, с которыми НЕОБХОДИМО ознакомиться, прежде чем приступать к монтажу
 - Формат: Документ (в ящике внутреннего блока)
- **Руководство по монтажу внутреннего блока:**
 - Инструкции по монтажу
 - Формат: Документ (в ящике внутреннего блока)
- **Справочное руководство для монтажника:**
 - Подготовка к установке, практический опыт, справочная информация...
 - Формат: оцифрованные файлы, размещенные по адресу: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Последние редакции предоставляемой документации доступны на региональном веб-сайте Daikin или у дилера.

Язык оригинальной документации английский. Документация на любом другом языке является переводом.

Технические данные

- **Подборка** самых свежих технических данных размещена на региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).
- **Полные** технические данные в самой свежей редакции размещаются на интернет-портале Daikin Business Portal (требуется авторизация).

2 Меры предосторожности при монтаже

2 Меры предосторожности при монтаже

Изложенные далее указания и меры предосторожности обязательны к соблюдению.

Монтаж блока (см. раздел «5 Монтаж агрегата» [р 9])



ВНИМАНИЕ!

Монтаж должен производиться монтажником; материалы и способы монтажа должны соответствовать требованиям действующего законодательства. В странах Европы применяется стандарт EN378.



ВНИМАНИЕ!

Оборудование размещается таким образом, чтобы не допустить механических повреждений, в хорошо проветриваемом помещении без постоянно действующих источников возгорания (напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей). Площадь помещений указана в разделе «Общие правила техники безопасности».



ОСТОРОЖНО!

Если стена имеет металлическую раму или пластину, используйте в сквозном отверстии заделываемую в стену трубу и настенную крышку во избежание перегрева, поражения электрическим током или возгорания.

Прокладка трубопроводов (см. раздел «6 Монтаж трубопроводов» [р 11])



ОСТОРОЖНО!

В помещениях, где присутствуют люди, трубопроводы прокладываются с неразъемными соединениями, кроме мест подсоединения трубопроводов непосредственно к внутренним блокам.



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА



ОСТОРОЖНО!

- Используйте закрепленную на блоке накидную гайку.
- Чтобы предотвратить утечку газа, нанесите фреоновое масло ТОЛЬКО на внутреннюю поверхность раструба. Используйте фреоновое масло, предназначенное для хладагента R32.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторное использование трубных соединений.



ОСТОРОЖНО!

- НЕ применяйте на развальцованной детали минеральное масло.
- На блоки с хладагентом R32 НЕЛЬЗЯ устанавливать осушители, которые могут существенно сократить срок службы блоков. Осушающий материал может расплавить и повредить систему.



ОСТОРОЖНО!

- Неполная развальцовка может привести к утечке газообразного хладагента.
- Развальцованные концы НЕЛЬЗЯ использовать повторно. Во избежание утечки газообразного хладагента следует использовать новые развальцованные концы.
- Используйте накидные гайки, которые входят в комплект поставки блока. Применение других накидных гаек может привести к утечке хладагента.

Монтаж электрических компонентов (см. раздел «7 Подключение электрооборудования» [р 12])



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ВНИМАНИЕ!

Для электропитания ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте многожильные кабели.



ВНИМАНИЕ!

- К прокладке электропроводки допускаются ТОЛЬКО аттестованные электрики в СТРОГОМ соответствии с действующим законодательством.
- Электрические соединения подключаются к стационарной проводке.
- Все электрическое оборудование и материалы, приобретаемые по месту монтажа, ДОЛЖНЫ соответствовать требованиям действующего законодательства.



ВНИМАНИЕ!

- Если отсутствует нейтраль электропитания или она не соответствует нормативам, возможно повреждение оборудования.
- Необходимо установить надлежащее заземление. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление агрегата на трубопровод инженерных сетей, разрядник и заземление телефонных линий. Неадекватное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Установите необходимые предохранители или автоматические прерыватели.
- Обязательно прикрепляйте кабель с помощью стяжек, так чтобы он НЕ касался острых кромок или труб, особенно со стороны высокого давления.
- Не допускается использование проводки с отводами и скрученными многожильными кабелями удлинителей и соединений звездой. Это может вызвать перегрев, поражение электрическим током или возгорание.
- НЕ допускается установка фазокомпенсаторного конденсатора, так как агрегат оборудован инвертором. Фазокомпенсаторный конденсатор снижает производительность и может вызвать несчастные случаи.



ВНИМАНИЕ!

Используйте автоматический выключатель с размыканием всех полюсов, причем зазоры между точками контакта должны составлять не менее 3 мм, чтобы обеспечить разъединение по всем полюсам в соответствии с условиями категории перенапряжения III.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности замена поврежденного кабеля электропитания производится **ТОЛЬКО** изготовителем, сотрудником сервисной службы или иным квалифицированным специалистом.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно подводить к внутреннему блоку электропитание. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

ВНИМАНИЕ!

- НЕ используйте приобретаемые на месте электрические детали внутри изделия.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** разветвление электропроводки дренажного насоса и пр. от клеммной колодки. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

ВНИМАНИЕ!

Держите соединительную проводку на расстоянии от медных трубок без термоизоляции, которые подвержены сильному нагреву.

3 Информация о блоке

3.1 Внутренний блок

ИНФОРМАЦИЯ


Иллюстрации приводятся далее для примера и могут в той или иной мере НЕ соответствовать схеме вашей системы.

- Непосредственно после доставки блок **ОБЯЗАТЕЛЬНО** нужно проверить на предмет повреждений. Обо всех повреждениях **НЕОБХОДИМО** сразу же поставить в известность представителя компании-перевозчика.
- Старайтесь доставить агрегат как можно ближе к месту монтажа, не извлекая его из упаковки — это сведет к минимуму вероятность механических повреждений при транспортировке.

3.1.1 Снятие аксессуаров с внутреннего блока

1 Снимите:

- сумку с принадлежностями, которая находится на дне упаковки;
- монтажную пластину, прикрепленную к внутреннему блоку сзади.

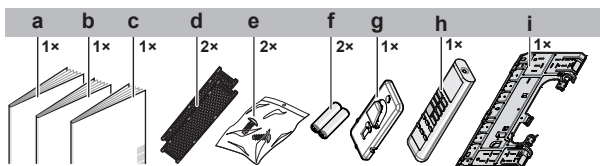

- a Руководство по монтажу
- b Руководство по эксплуатации
- c Общие правила техники безопасности
- d Титаново-апатитовый фильтр-дезодорант и серебряный фильтр малых частиц (только для FTXP)
- e Крепежный винт внутреннего блока (M4×12L). См. параграф «8.3 Чтобы зафиксировать блок на монтажной пластине» ▶ 14].
- f Сухой элемент питания (щелочная батарейка AAA.LR03) для пользовательского интерфейса

- g Держатель пользовательского интерфейса
- h Пользовательский интерфейс
- i Монтажная пластина

4 Справочная информация о блоках



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ

СЛАБО

Залитый в блок хладагент R32 умеренно горюч.

5 Монтаж агрегата



ИНФОРМАЦИЯ

О том, как открываются и закрываются отдельные элементы блока (лицевая панель, распределительная коробка, передняя решетка и пр.), рассказывается в справочном руководстве для монтажника.



ВНИМАНИЕ!

Монтаж должен производиться монтажником; материалы и способы монтажа должны соответствовать требованиям действующего законодательства. В странах Европы применяется стандарт EN378.

5.1 Как подготовить место установки



ВНИМАНИЕ!

Оборудование размещается таким образом, чтобы не допустить механических повреждений, в хорошо проветриваемом помещении без постоянно действующих источников возгорания (напр., открытого огня, оборудования, работающего на газе, или действующих электрообогревателей). Площадь помещений указана в разделе «Общие правила техники безопасности».

5.1.1 Требования к месту установки внутреннего блока




ИНФОРМАЦИЯ

Уровень звукового давления: менее 70 дБА.

- Воздухоток.** Проследите за тем, чтобы воздухоток не был перекрыт.
- Дренаж.** Проследите за свободным отводом водяного конденсата.
- Настенный монтаж.** Если температура у стены превышает 30°C, а относительная влажность — 80%, либо если свежий воздух засасывается в стенной воздухопровод, необходима дополнительная изоляция (полиэтиленовый пенопласт толщиной не менее 10 мм).
- Прочность стены.** Убедитесь в достаточной прочности стены или пола, чтобы выдержать вес блока. Если есть сомнения, укрепите стену или пол перед установкой блока.
- Расположение.** Блок устанавливается на высоте не менее 1,8 м от пола с учетом приведенных ниже требований к расстоянию от стен и потолка:

5 Монтаж агрегата

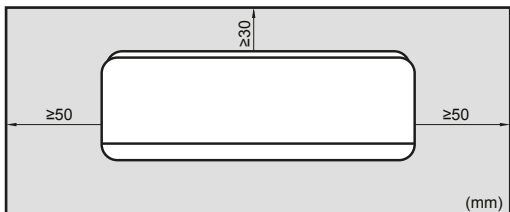

- 2 Выровните монтажную пластину.
- 3 С помощью рулетки наметьте на стене точки сверления по центру. Совместите конец рулетки со значком «>».
- 4 Завершите установку креплением монтажной пластины к стене винтами M4×25L (приобретаются по месту установки).


i ИНФОРМАЦИЯ

Крышку, снятую с отверстия под трубопровод, можно положить на хранение в карман монтажной пластины.

5.2 Монтаж внутреннего агрегата

5.2.1 Установка монтажной пластины

- 1 Монтажная пластина устанавливается временно.

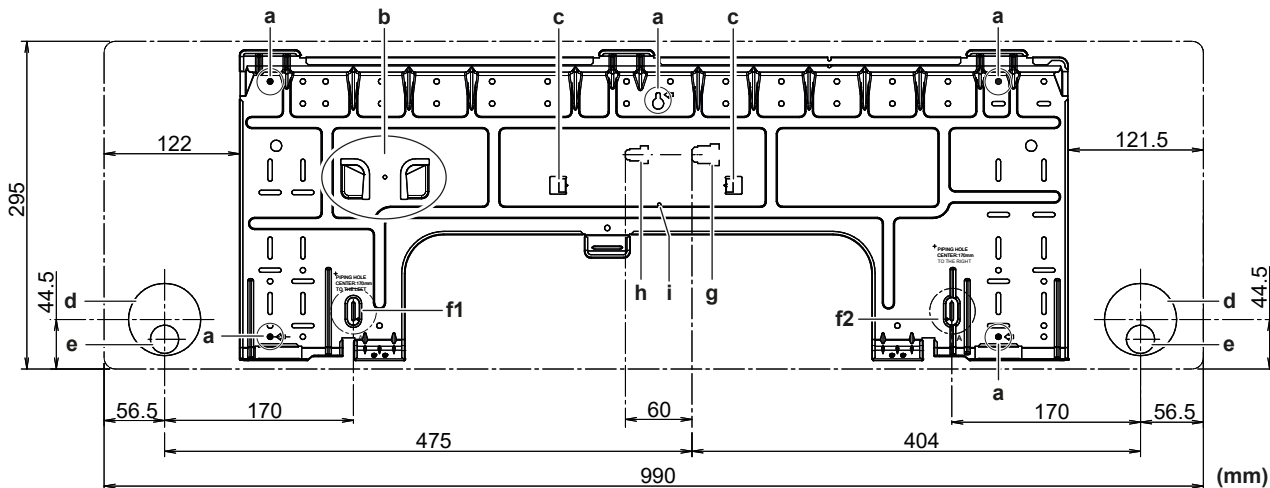

- a Рекомендуемые точки крепления монтажной пластины
- b Карман для крышки отверстия под трубопровод
- c Выступы для размещения спиртового уровня
- d Сквозное отверстие в стене $\varnothing 65$ мм
- e Положение сливного отверстия

- f1 Точка замера центра отверстия для подсоединения трубопровода "Г" (слева)
- f2 Точка замера центра отверстия для подсоединения трубопровода "Г" (справа)
- g Конец трубопровода газообразного хладагента
- h Конец трубопровода жидкого хладагента
- i Центр блока

- c Заглушка отверстия в стене

5.2.2 Чтобы просверлить отверстие в стене



ОСТОРОЖНО!


Если стена имеет металлическую раму или пластину, используйте в сквозном отверстии заделываемую в стену трубу и настенную крышку во избежание перегрева, поражения электрическим током или возгорания.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Загерметизируйте зазоры вокруг трубопроводов уплотняющим материалом (приобретается по месту монтажа) во избежание протечек воды.

- 1 Просверлите в стене сквозное отверстие диаметром 65 мм с уклоном вниз наружу.
- 2 Вставьте в отверстие заделываемую в стену трубку.
- 3 Вставьте в трубку настенную крышку.



- a Заделываемая в стену трубка
- b Шпатлевка


- 4 По окончании прокладки трубопровода хладагента, проводки и сливного трубопровода **ОБЯЗАТЕЛЬНО** заполните зазор шпатлевкой.

5.2.3 Чтобы снять крышку отверстия под трубопровод


i ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы подсоединить трубопровод справа, справа снизу, слева или слева снизу, **НЕОБХОДИМО** снять крышку отверстия под трубопровод.

- 1 Срежьте лобзиком крышку отверстия под трубопровод с внутренней стороны передней решетки.

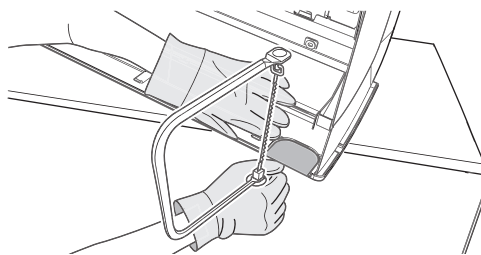

- 2 Уберите со среза заусенцы полукруглым напильником.

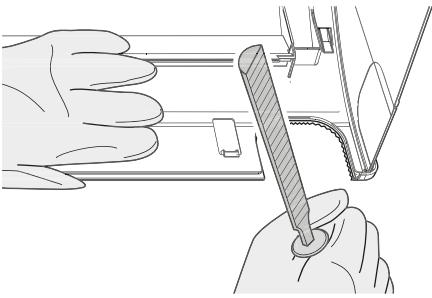

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения передней решетки НЕ пользуйтесь кусачками, снимая крышку с отверстия под трубопровод.

5.3 Подсоединение сливного трубопровода


5.3.1 Подсоединение трубопровода справа, справа сзади или справа снизу



ИНФОРМАЦИЯ

Заводское подсоединение трубопровода выполнено справа. Чтобы подсоединить трубопровод слева, сначала отсоедините его с правой стороны.

- 1 Прикрепите сливной шланг виниловой клейкой лентой к трубкам для хладагента снизу.
- 2 Оберните сливной шланг и трубки для хладагента вместе изоляционной лентой.

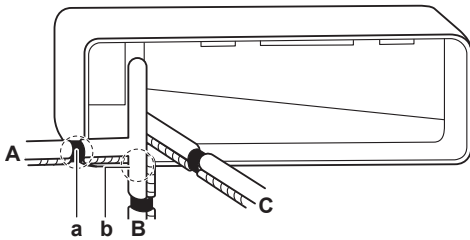

- A Подсоединение трубопровода справа
- B Подсоединение трубопровода справа снизу
- C Подсоединение трубопровода справа сзади
- a При подсоединении трубопровода справа снимите крышку с этого отверстия
- b При подсоединении трубопровода справа снизу снимите крышку с этого отверстия

5.3.2 Подсоединение трубопровода слева, слева сзади или слева снизу



ИНФОРМАЦИЯ

Заводское подсоединение трубопровода выполнено справа. Чтобы подсоединить трубопровод слева, сначала отсоедините его с правой стороны.


- 1 Вывернув винт крепления изоляции с правой стороны, снимите сливной шланг.
- 2 Сняв сливную пробку с левой стороны, установите ее справа.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


НЕ пользуйтесь смазочным маслом (используемым в контуре циркуляции хладагента), вставляя пробку в сливное отверстие. Масло может испортить пробку, что чревато протечкой.

- 3 Вставьте сливной шланг с левой стороны, не забывая закрепить его крепежным винтом во избежание протечки воды.

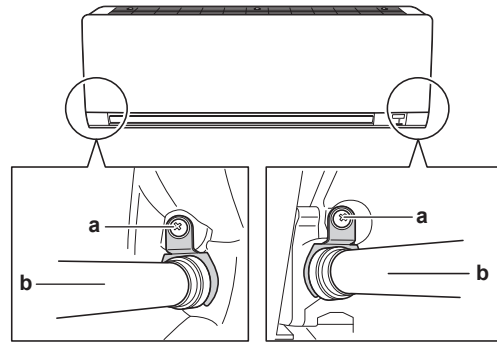

- a Крепежный винт для изоляции
- b Сливной шланг


- 4 Прикрепите сливной шланг виниловой липкой лентой к трубкам для хладагента снизу.

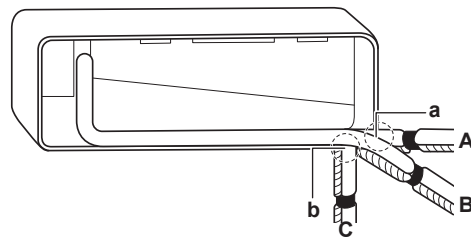

- A Подсоединение трубопровода слева
- B Подсоединение трубопровода слева сзади
- C Подсоединение трубопровода слева снизу
- a При подсоединении трубопровода слева снимите крышку с этого отверстия
- b При подсоединении трубопровода слева снизу снимите крышку с этого отверстия

5.3.3 Проверка на протечки

- 1 Выньте воздушные фильтры.
- 2 Постепенно заливая примерно 1 литр воды в сливной поддон, проверьте его на протечку.

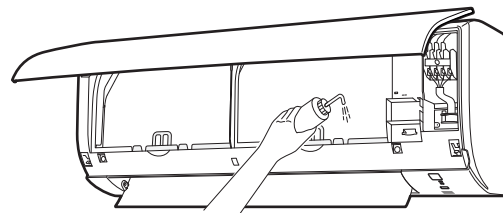

6 Монтаж трубопроводов

6.1 Подготовка трубопровода хладагента

6.1.1 Требования к трубопроводам хладагента



ОСТОРОЖНО!

В помещениях, где присутствуют люди, трубопроводы прокладываются с неразъемными соединениями, кроме мест подсоединения трубопроводов непосредственно к внутренним блокам.

7 Подключение электрооборудования



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Трубки и прочие детали, работающие под давлением, должны быть пригодными к работе с хладагентом. Используйте бесшовные детали из меди, подвергнутой фосфорнокислой антиокислительной обработке для хладагента.

- Загрязнение внутренних поверхностей трубок (в том числе маслами) не должно превышать 30 мг/10 м.

Диаметр труб для трубопроводов хладагента

Диаметр трубок должен совпадать с диаметром соединений с наружными блоками:

Наружный диаметр трубок (мм)	
Трубопровод жидкого хладагента	Трубопровод газообразного хладагента
Ø6,4	Ø12,7

Материал изготовления труб для трубопроводов хладагента

- Материал изготовления труб:** Бесшовная медь, подвергнутая фосфорнокислой антиокислительной обработке.
- Соединения с накидными гайками:** Пользуйтесь деталями только из отожженного металла.
- Степень твердости и толщина стенок:**


Наружный диаметр (Ø)	Степень твердости	Толщина (t) ^(a)	
6,4 мм (1/4")	Отожженная медь (O)	≥0,8 мм	
12,7 мм (1/2")			

^(a) В зависимости от действующего законодательства и от максимального рабочего давления блока (см. значение параметра «PS High» на паспортной табличке) могут потребоваться трубки с повышенной толщиной стенок.

6.1.2 Изоляция трубопровода хладагента

- В качестве изоляционного материала используется пенополиэтилен:
 - с коэффициентом теплопередачи от 0,041 до 0,052 Вт/мК (0,035 - 0,045 ккал/мч°С)
 - с теплостойкостью не менее 120°С
- Толщина изоляции

Наружный диаметр трубки (Ø _p)	Внутренний диаметр изоляции (Ø _i)	Толщина изоляции (t)
6,4 мм (1/4")	8~10 мм	≥10 мм
12,7 мм (1/2")	14~16 мм	≥13 мм



Если температура воздуха превышает 30°С, а относительная влажность выше 80%, толщина изоляционного материала должна быть не менее 20 мм — тогда на поверхности изоляционного материала конденсат скапливаться не будет.

6.2 Соединение труб трубопровода хладагента



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА

6.2.1 Соединение трубопровода хладагента с внутренним агрегатом




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ

СЛАБО

Залитый в блок хладагент R32 умеренно горюч.

- Длина трубопровода.** Трубопровод хладагента должен быть как можно короче.

- Трубопровод хладагента подсоединяется к блоку с помощью соединений с накидными гайками.
- Изоляция трубопровода хладагента, соединительного кабеля и сливного шланга внутреннего блока выполняется в следующем порядке:



- a Трубопровод газообразного хладагента
- b Изоляция трубопровода газообразного хладагента
- c Соединительный кабель
- d Трубопровод жидкого хладагента
- e Изоляция трубопровода жидкого хладагента
- f Отделочная лента
- g Сливной шланг



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Проверьте, полностью ли заизолирован трубопровод хладагента. Любые открытые трубы подвержены образованию конденсата.

7 Подключение электрооборудования



ОПАСНО! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ВНИМАНИЕ!

Для электропитания **ОБЯЗАТЕЛЬНО** используйте многожильные кабели.



ВНИМАНИЕ!

Используйте автоматический выключатель с размыканием всех полюсов, причем зазоры между точками контакта должны составлять не менее 3 мм, чтобы обеспечить разъединение по всем полюсам в соответствии с условиями категории перенапряжения III.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности замена поврежденного кабеля электропитания производится **ТОЛЬКО** изготовителем, сотрудником сервисной службы или иным квалифицированным специалистом.



ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно подводить к внутреннему блоку электропитание. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

ВНИМАНИЕ!

- НЕ используйте приобретаемые на месте электрические детали внутри изделия.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ разветвление электропроводки дренажного насоса и пр. от клеммной колодки. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

ВНИМАНИЕ!

Держите соединительную проводку на расстоянии от медных трубок без термоизоляции, которые подвержены сильному нагреву.


7.1 Характеристики стандартных компонентов электропроводки

Элемент	
Соединительный кабель (внутренний↔наружный блоки)	Минимальное сечение 4-жильного кабеля под напряжение 220~240 В составляет 1,5~2,5 мм ² H05RN-F (60245 IEC 57)

7.2 Подключение электропроводки к внутреннему блоку

Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с инструкцией по монтажу и местными нормативами, регламентирующими прокладку электропроводки.

- Установите внутренний блок на крюки монтажной пластины. Пользуйтесь отметками «Δ» как направляющими.

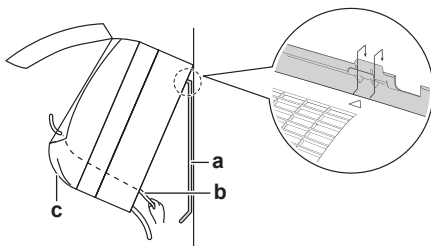

- a Монтажная пластина (входит в комплект принадлежностей)
- b Соединительный кабель
- c Направляющая проводки

- Откройте переднюю панель, а затем – сервисную крышку. О том, как открыть, рассказывается в справочном руководстве для монтажника.
- Пропустив соединительный кабель от наружного блока через сквозное отверстие в стене, проложите его через заднюю панель и переднюю часть внутреннего блока.

Внимание: если концы соединительного кабеля были заранее очищены, оберните их изоляционной лентой.


- Загните конец кабеля вверх.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Обеспечьте отдельную прокладку линий электропитания и управления. Электропроводка управления и электропроводка питания могут пересекаться, но НЕ должны быть проложены параллельно.
- Чтобы избежать электромагнитных помех, расстояние между ними должно ВСЕГДА составлять не менее 50 мм.


ВНИМАНИЕ!

Примите адекватные меры по недопущению попадания в агрегат мелких животных. При контакте мелких животных с электрическими деталями возможны сбои в работе блока, задымление или возгорание.

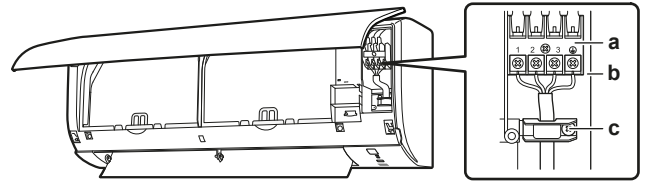


- a Клеммная колодка
- b Распределительная коробка
- c Кабельная стяжка

- Уберите изоляцию с концов проводов примерно на 15 мм.
- Цвета проводов должны соответствовать номерам клемм на клеммных колодках внутреннего блока. Прочно закрепите провода винтами на соответствующих клеммах.
- Подсоедините провод заземления к соответствующей клемме.
- Прочно закрепите провода клеммными винтами.
- Потяните провода, чтобы убедиться в прочности их соединения, а затем закрепите их фиксатором.
- Расположите провода так, чтобы сервисная крышка крепилась надежно. Закройте сервисную крышку.

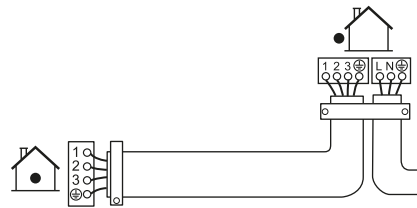

7.3 Подключение дополнительного оборудования (проводного или центрального интерфейса пользователя, адаптера беспроводной связи и пр.)

- Снимите крышку с распределительной коробки.
- Подключив соединительный кабель к разъему S21, проложите жгут проводов, как показано на иллюстрации ниже.

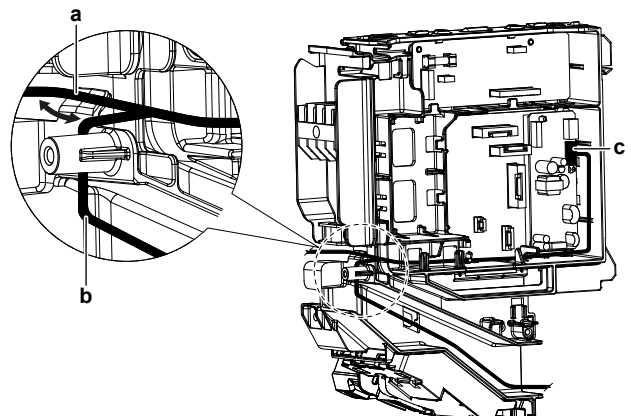

- a Прокладка жгута проводов S21 для адаптера беспроводной связи
- b Прокладка жгута проводов S21 для других устройств
- c Разъем S21


8 Завершение монтажа внутреннего агрегата

- 3 Установив крышку электрической коробки на место, проложите жгут проводов вокруг коробки, как показано на предыдущей иллюстрации.

8 Завершение монтажа внутреннего агрегата

8.1 Чтобы изолировать дренажные трубы, трубопровод хладагента и соединительный кабель


- 1 После того, как закончена укладка дренажных труб, трубопровода хладагента и соединительного кабеля. Оберните изоляционной лентой вместе трубки для хладагента, соединительный кабель и сливной шланг. С каждым оборотом накладывайте ленту на предыдущий слой, как минимум, на половину его ширины.

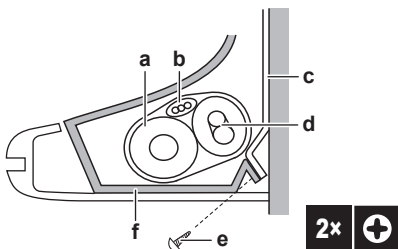

- a Сливной шланг
- b Соединительный кабель
- c Монтажная пластина (входит в комплект принадлежностей)
- d Трубопровод хладагента
- e Крепежный винт M4×12L внутреннего блока (входит в комплект принадлежностей)
- f Нижняя рама

8.2 Чтобы пропустить трубы через отверстие в стене

- 1 Проложите трубопроводы хладагента согласно отметкам на монтажной пластине.

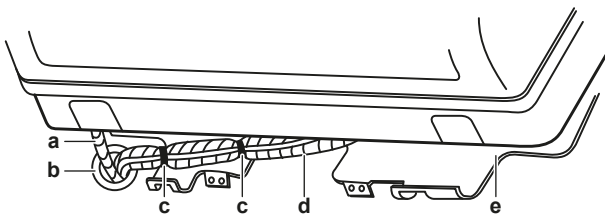


- a Сливной шланг
- b Заделайте это отверстие мастикой или замазкой
- c Виниловая клейкая лента
- d Изоляционная лента
- e Монтажная пластина (входит в комплект принадлежностей)



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


- НЕ сгибайте трубки для хладагента.
- НЕ прижимайте трубки хладагента к нижней раме или к передней решетке.

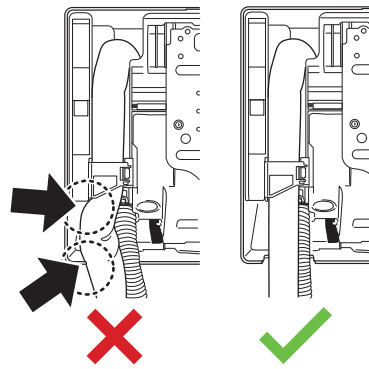

- 2 Проденьте сливной шланг и трубки для хладагента через отверстие в стене.

8.3 Чтобы зафиксировать блок на монтажной пластине

- 1 Установите внутренний блок на крюки монтажной пластины. Пользуйтесь отметками «Δ» как направляющими.



- 2 Нажмите обеими руками на нижнюю раму блока, чтобы закрепить его на крюках в нижней части монтажной пластины. Проследите за тем, чтобы провода нигде НЕ пережимались.

Внимание: следите за тем, чтобы соединительный кабель НЕ зацепился за внутренний блок.

- 3 Нажмите обеими руками на нижний край внутреннего блока, чтобы закрепить его на крюках монтажной пластины.
- 4 Закрепите внутренний блок на монтажной пластине с помощью 2 крепежных винтов M4×12L (входят в комплект принадлежностей).

9 Пусконаладка



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Общий перечень проверок при пусконаладке. Помимо указаний по пусконаладке в данной главе, можно также воспользоваться общим перечнем проверок при пусконаладке, размещенным на Daikin Business Portal (требуется аутентификация).

Общий перечень проверок при пусконаладке, служащий дополнением к указаниям в данной главе, можно использовать в качестве руководства и шаблона отчета при проведении пусконаладки и сдаче системы пользователю.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Блок допускается к эксплуатации ТОЛЬКО с термисторами и (или) датчиками/реле давления. ИНАЧЕ может возникнуть угроза возгорания компрессора.

9.1 Предпусковые проверочные операции

После установки агрегата в первую очередь необходимо проверить перечисленные ниже пункты. После проведения всех проверок агрегат НЕОБХОДИМО закрыть. После закрытия агрегата подайте на него электропитание.

<input type="checkbox"/>	Полностью изучены инструкции по монтажу как описано в руководстве по применению для установщика .
<input type="checkbox"/>	Правильно ли смонтированы внутренние блоки .
<input type="checkbox"/>	Наружный агрегат установлен правильно.
<input type="checkbox"/>	Забор и выброс воздуха Убедитесь в том, что забор и выброс воздуха в блоке HE затруднен никакими препятствиями: листами бумаги, картона и т.п.
<input type="checkbox"/>	НЕТ ли потерянных фаз или перезапикировки .
<input type="checkbox"/>	Трубопроводы хладагента (газообразного и жидкого) термоизолированы.
<input type="checkbox"/>	Дренаж Проследите за тем, чтобы слив был равномерным. Возможное следствие: Возможно вытекание конденсата.
<input type="checkbox"/>	Система надлежащим образом заземлена а заземляющие клеммы надежно закреплены.
<input type="checkbox"/>	Предохранители или иные предохранительные устройства устанавливаются по месту монтажа оборудования согласно указаниям, изложенным в этом документе. Замена их перемычками НЕ допускается.
<input type="checkbox"/>	Напряжение питания соответствует значению, указанному на имеющейся на блоке идентификационной табличке.
<input type="checkbox"/>	Указанные провода используются для соединительного кабеля .
<input type="checkbox"/>	На внутренний блок поступают сигналы с интерфейса пользователя .
<input type="checkbox"/>	В распределительной коробке НЕТ неплотных соединений или поврежденных электрических компонентов.
<input type="checkbox"/>	В норме ли сопротивление изоляции компрессора.
<input type="checkbox"/>	Внутри комнатного и наружного блоков НЕТ поврежденных компонентов и сжатых труб .
<input type="checkbox"/>	НЕТ утечек хладагента .
<input type="checkbox"/>	Установлены трубы надлежащего размера, и сами трубопроводы правильно изолированы.
<input type="checkbox"/>	Запорные вентили наружного агрегата (для газа и жидкости) полностью открыты.

9.2 Порядок выполнения пробного запуска

Предварительные условия: Источник электропитания ДОЛЖЕН находиться в пределах указанного расстояния.

Предварительные условия: Пробный запуск можно выполнять в режиме как охлаждения, так и обогрева.









Предварительные условия: Пробный запуск выполняется по инструкциям в руководстве по эксплуатации внутреннего блока для проверки работоспособности всех функций, деталей и узлов.

- 1 В режиме охлаждения нужно выбрать самую низкую программируемую температуру. В режиме обогрева нужно выбрать самую высокую программируемую температуру. При необходимости пробный запуск можно прерывать.
- 2 По окончании пробного запуска задайте нормальную температуру. В режиме охлаждения: 26~28°C, в режиме обогрева: 20~24°C.
- 3 Система прекращает работу спустя 3 минуты после отключения блока.








9.2.1 Пробный запуск зимой

В режиме **охлаждения** зимой пробный запуск кондиционера производится следующим образом.

Блоки FTXP или ATXP

- 1 Одновременно нажмите ,  и .
 - 2 Нажмите .
 - 3 Выберите .
 - 4 Нажмите .
 - 5 Чтобы включить систему, нажмите .
- Результат:** Работа в пробном режиме автоматически прекращается спустя примерно 30 минут.
- 6 Чтобы остановить работу, нажмите .

Блоки FTXF или ATXF

- 1 Чтобы включить систему, нажмите .
 - 2 Одновременно нажмите посередине ,  и .
 - 3 Дважды нажмите .
- Результат:** На экране дисплея появится . Пробный запуск активирован. Работа в пробном режиме автоматически прекращается спустя примерно 30 минут.
- 4 Чтобы остановить работу, нажмите .



ИНФОРМАЦИЯ

В пробном режиме отдельные функции HE действуют.

Если сбой питания произошел во время работы системы, то она автоматически возобновит работу, когда питание восстановится.

10 Утилизация



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж системы, удаление холодильного агента, масла и других компонентов ДОЛЖНЫ проводиться в соответствии с действующим законодательством. Блоки НЕОБХОДИМО сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.

11 Технические данные

11 Технические данные

- **Подборка** самых свежих технических данных размещена на региональном веб-сайте Daikin (в открытом доступе).
- **Полные** технические данные в самой свежей редакции размещаются на интернет-портале Daikin Business Portal (требуется авторизация).

11.1 Схема электропроводки

Схема электропроводки находится внутри наружного блока (нанесена на нижнюю сторону верхней крышки).

11.1.1 Унифицированные обозначения на электрических схемах

Применяемые детали и нумерацию см. в электрических схемах блоков. Детали нумеруются арабскими цифрами в порядке по возрастанию, каждая деталь представлена в приведенном ниже обзоре символом «*» в номере детали.

Значок	Значение	Значок	Значение
	Размыкатель цепи		Защитное заземление
	Соединение		Заземление (винт)
	Разъем		Выпрямитель
	Заземление		Релейный разъем
	Электропроводка по месту установки оборудования		Короткозамыкающийся разъем
	Плавкий предохранитель		Клемма
	Внутренний блок		Клеммная колодка
	Наружный блок		Зажим проводов
	Устройство под остаточным током		

Значок	Цвет	Значок	Цвет
BLK	Черный	ORG	Оранжевый
BLU	Синий	PNK	Розовый
BRN	Коричневый	PRP, PPL	Фиолетовый
GRN	Зеленый	RED	Красный
GRY	Серый	WHT	Белый
		YLW	Желтый

Значок	Значение
A*P	Печатная плата
BS*	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, рабочий выключатель
BZ, H*O	Зуммер
C*	Конденсатор
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Соединение, разъем
D*, V*D	Диод
DB*	Диодный мост
DS*	DIP-переключатель

Значок	Значение
E*H	Нагреватель
FU*, F*U, (характеристики см. на плате внутри блока)	Плавкий предохранитель
FG*	Разъем (заземление рамы)
H*	Жгут электропроводки
H*P, LED*, V*L	Контрольная лампа, светодиод
HAP	Светодиод (индикатор – зеленый)
HIGH VOLTAGE	Высокое напряжение
IES	Датчик «Умный глаз»
IPM*	Интеллектуальный блок питания
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Магнитное реле
L	Фаза
L*	Змеевик
L*R	Реактор
M*	Шаговый электромотор
M*C	Электромотор компрессора
M*F	Электромотор вентилятора
M*P	Электромотор сливного насоса
M*S	Электромотор перемещения заслонок
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Магнитное реле
N	Нейтраль
n=* , N=*	Кол-во проходов через ферритовый сердечник
PAM	Амплитудно-импульсная модуляция
PCB*	Печатная плата
PM*	Блок питания
PS	Импульсный источник питания
PTC*	Термистор PTC
Q*	Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT)
Q*C	Размыкатель цепи
Q*DI, KLM	Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю
Q*L	Устройство защиты от перегрузки
Q*M	Термовыключатель
Q*R	Устройство под остаточным током
R*	Резистор
R*T	Термистор
RC	Приемное устройство
S*C	Ограничительный выключатель
S*L	Поплавковое реле уровня
S*NG	Датчик утечки хладагента
S*NPH	Датчик давления (высокого)
S*NPL	Датчик давления (низкого)
S*PH, HPS*	Реле давления (высокого)
S*PL	Реле давления (низкого)
S*T	Термостат
S*RH	Датчик влажности

Значок	Значение
S*W, SW*	Рабочий выключатель
SA*, F1S	Импульсный разрядник
SR*, WLU	Приемник сигнала
SS*	Селекторный выключатель
SHEET METAL	Крепежная пластина клеммной колодки
T*R	Трансформатор
TC, TRC	Передачик сигналов
V*, R*V	Варистор
V*R	Диодный мост, блок питания на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT)
WRC	Беспроводной пульт дистанционного управления
X*	Клемма
X*M	Клеммная колодка (блок)
Y*E	Змеевик электронного терморегулирующего вентиля
Y*R, Y*S	Змеевик обратного электромагнитного клапана
Z*C	Ферритовый сердечник
ZF, Z*F	Фильтр подавления помех





ERC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2021 Daikin

3P512025-10U 2021.07